


...ermittelt noch Differenz zugerechnet gemacht werden und sie soll durch den Empfänger unter Differenz auch nicht in anderer Weise maßgeblich vermerkt werden. Zusammenfassungen von Differenzen in Sachgesamtheit und können strategische Folgen haben.

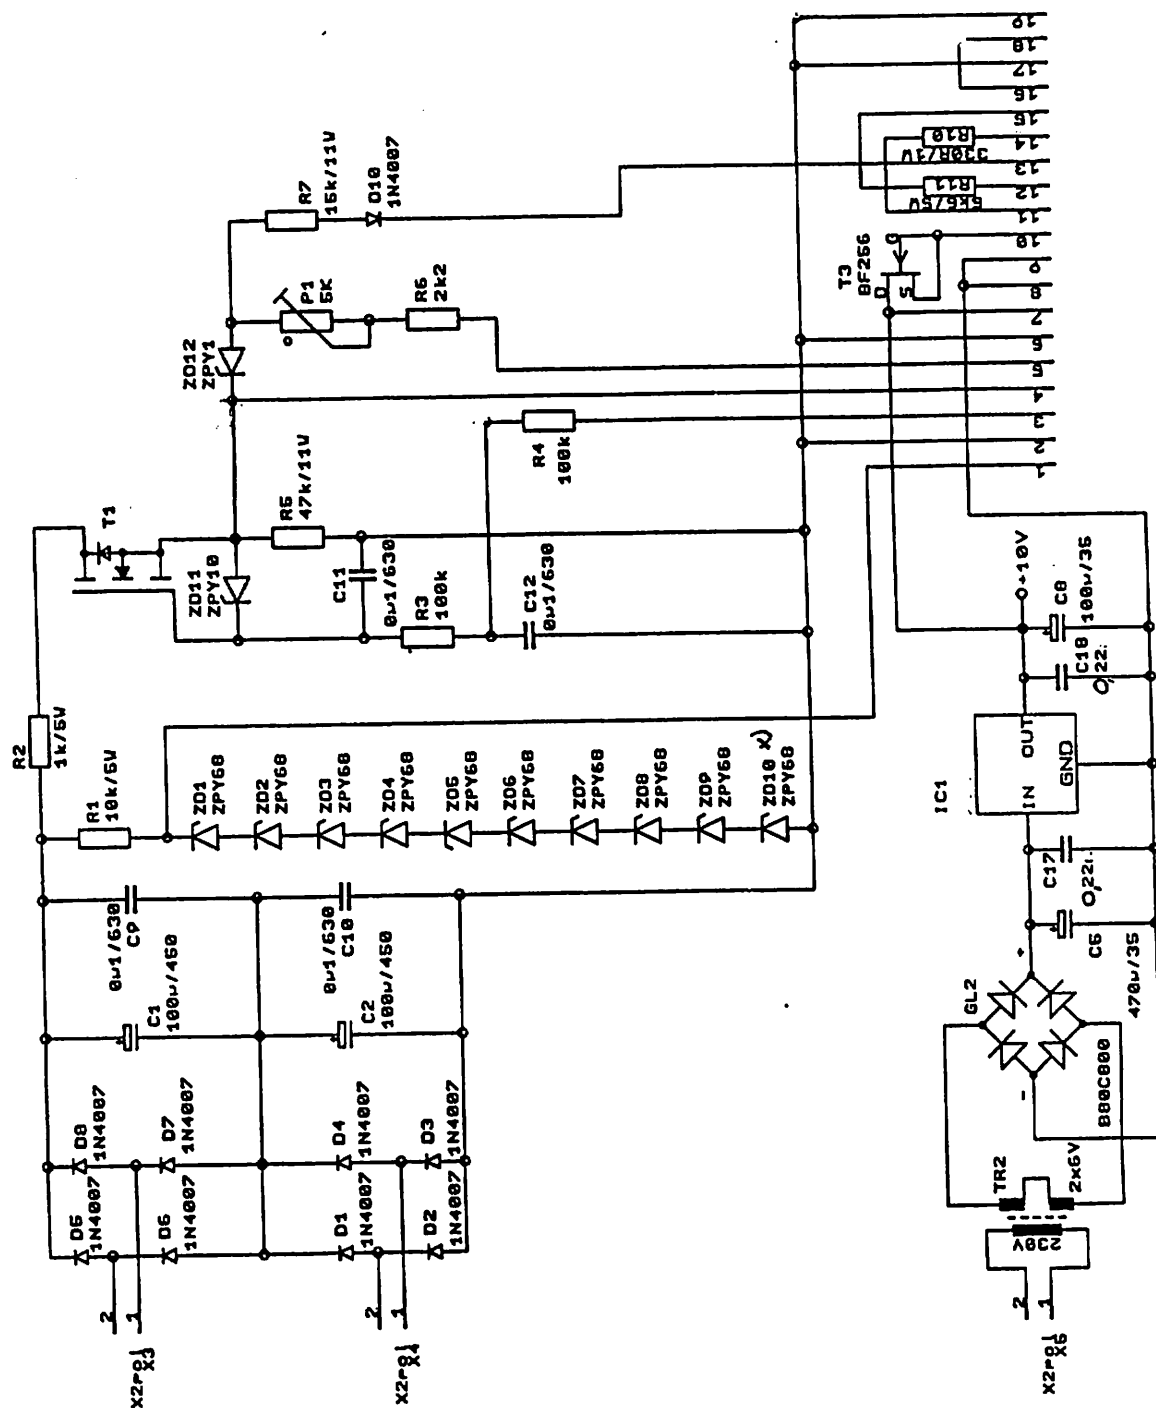

Ausg	And./gült ab F.	Tag	Name	Freunde des DM 7188			Werkstatt	Oberrische
				OB	Tag	Name		Leiterplatte
				entw	3. 4.	KU.	Benennung	
				gel			Kondensator Prüfgerät.	
				gepr			C-MESS	
				trag				
				Mario Kochendoerfer Seeweg 11 76547 Sinzheim			Z Nr	
							ohne Formierautomatik	
							Projekt	