

Bild 25. Strom- und Spannungsverteilung auf einer Leitung bei verschiedenen Abschlüssen

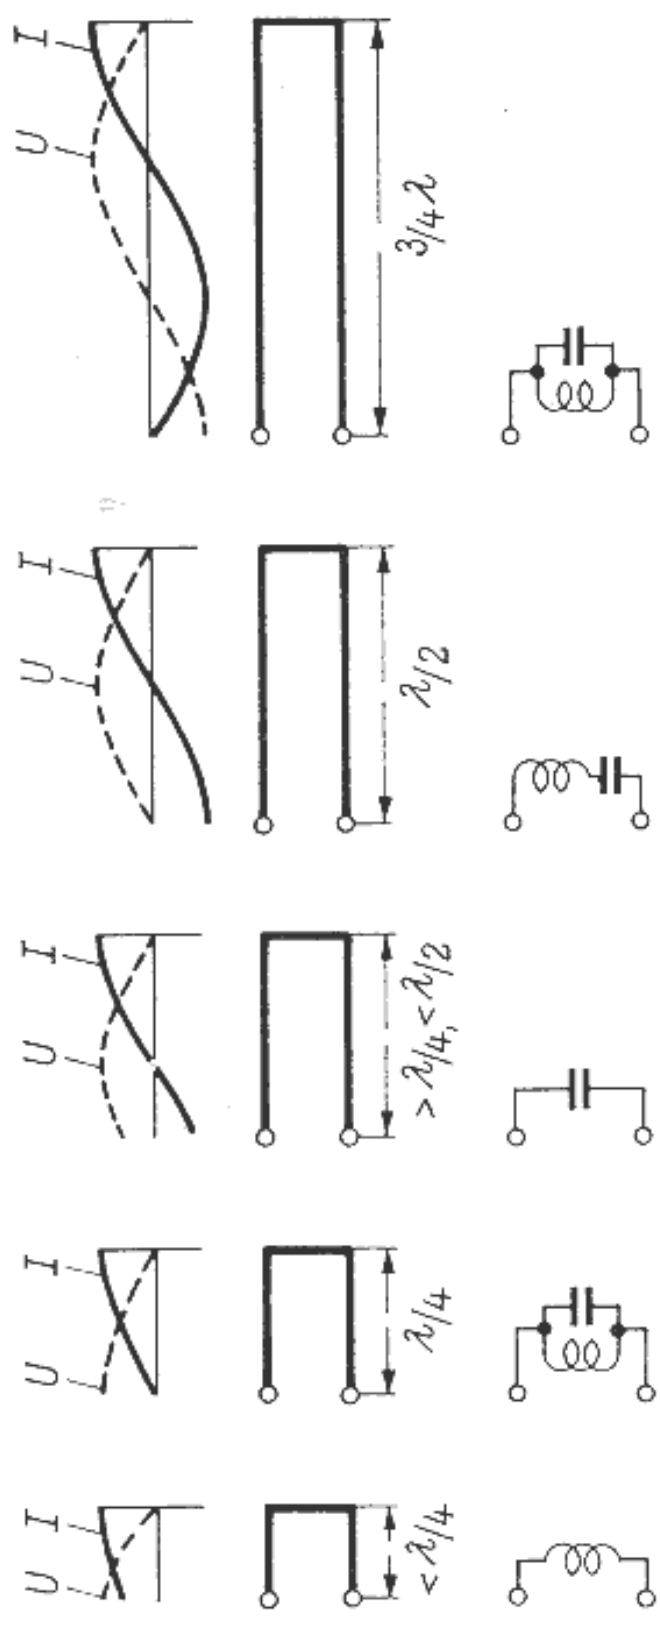


Bild 26. Verhalten von kurzgeschlossenen Leitungen verschiedener Länge